


Размещение подстанции


Размещение подстанции типа MRw-bS выполняется так же, как и подстанции типа MRw-b с той разницей, что после выполнения песчано-гравийной подушки заливается железобетонная стабилизирующая плита, которая предотвращает проседание и неравномерное оседание отдельных подстанций. Рекомендуемая минимальная толщина железобетонной плиты 20 см, класс бетона C16 / 20, минимальное укрепление армированными сетками сверху и снизу - верх / низ Ø10 / Ø12мм, в пролетах макс. 25 см, из стали AIIIIN (например, RB 500B, 20G2VY- b – свариваемая сталь), верхнее и нижнее армирования отдалены друг от друга на половину ширины ячейки сетки.

Фактическая и целевая толщина стабилизирующей плиты и армирование должны быть проверены конструкторскими расчетами с учетом несущей способности грунта в месте размещения и с учетом веса комплектной подстанции.


Примерное размещение подстанции MRw-bS

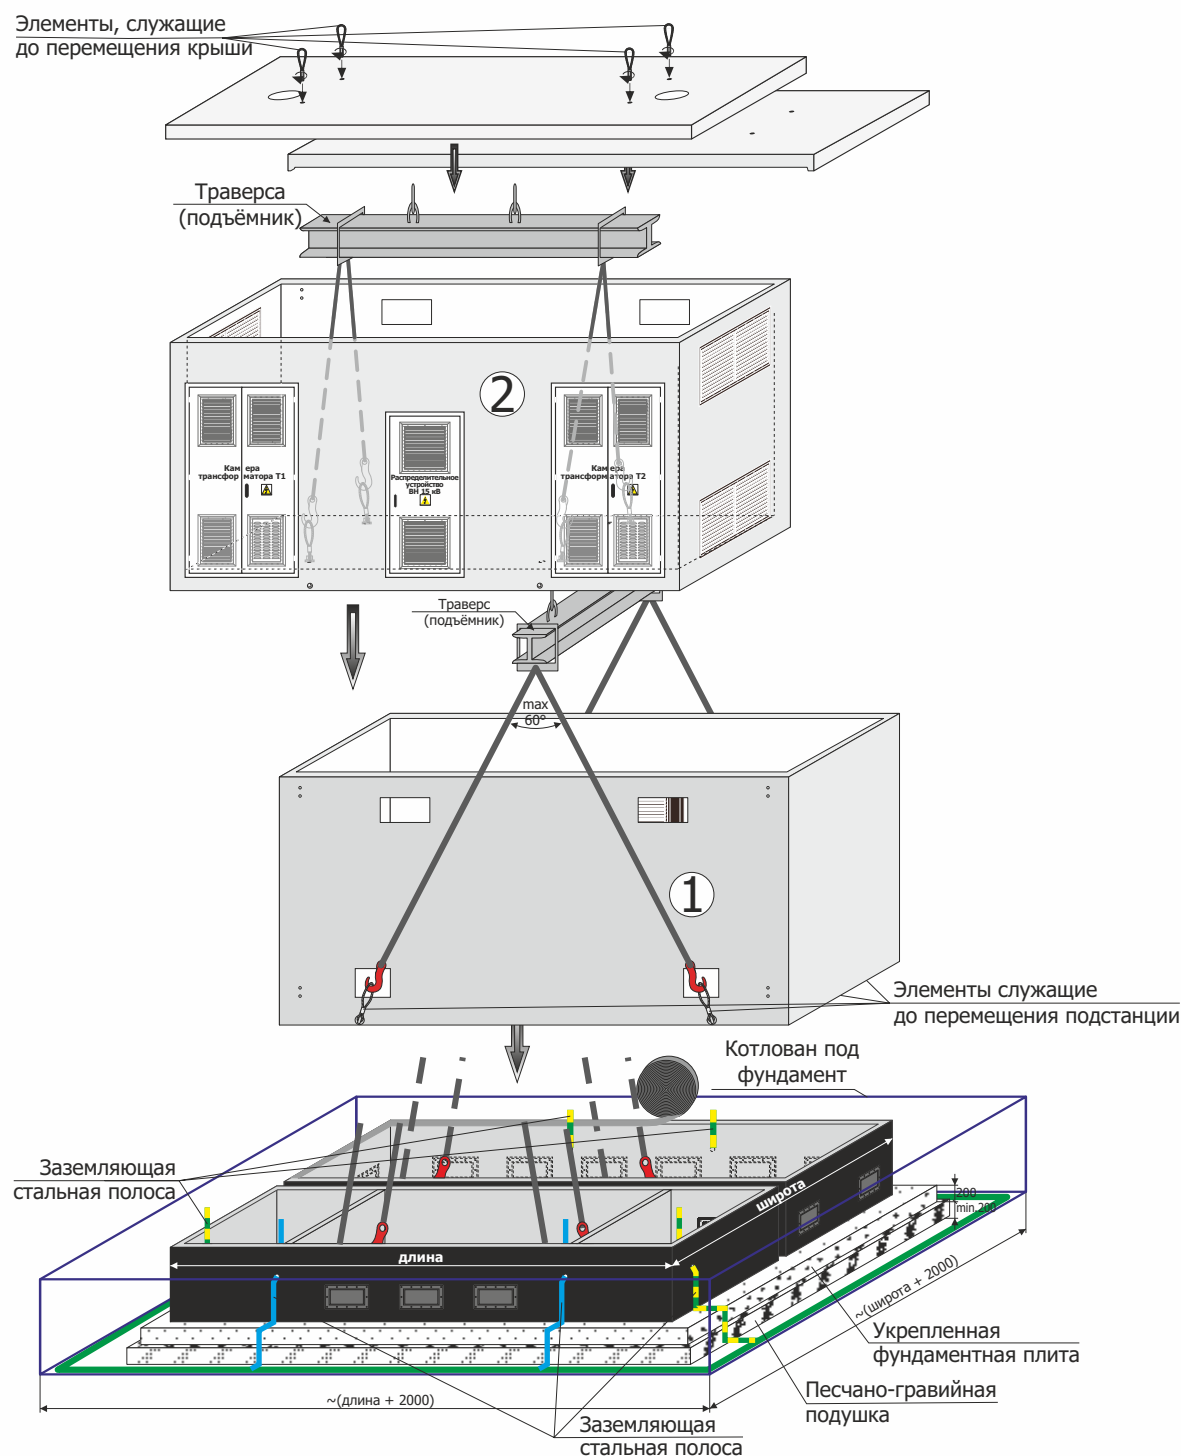


Подстанция типа MRw-bs 20/2x630-9

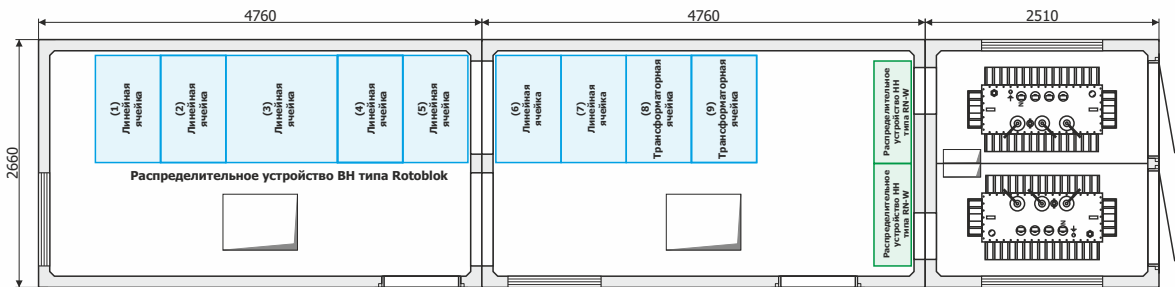

Подстанция типа MRw-bs 20/2x1250-12

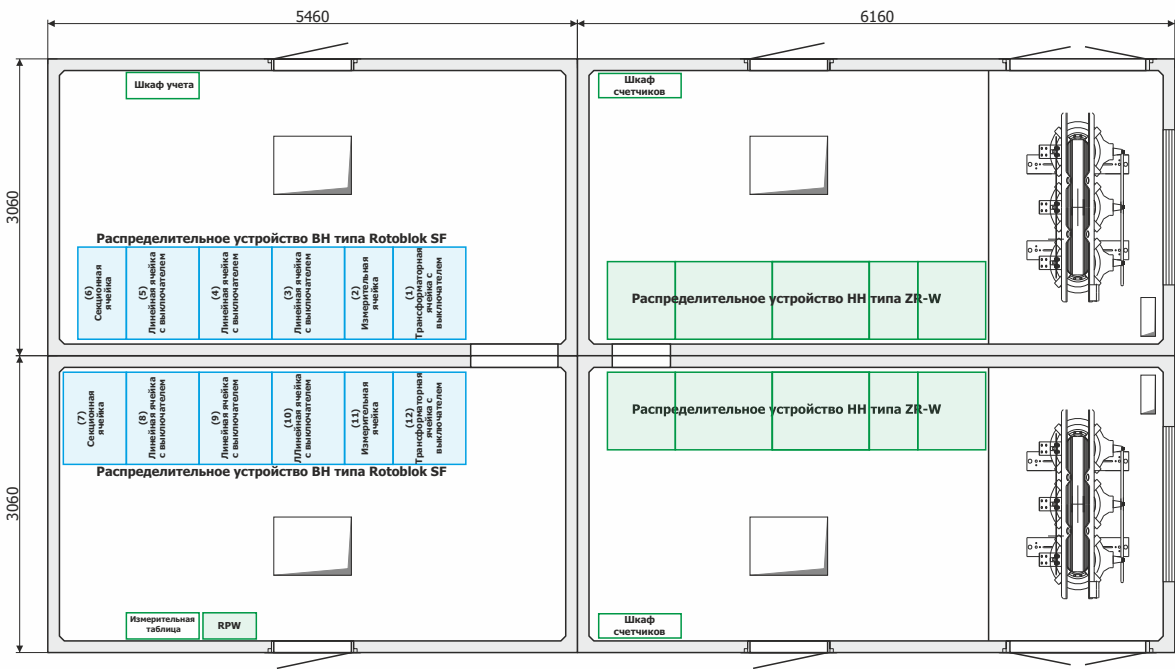

Подстанция типа MRw-bs 20/4x1250-16

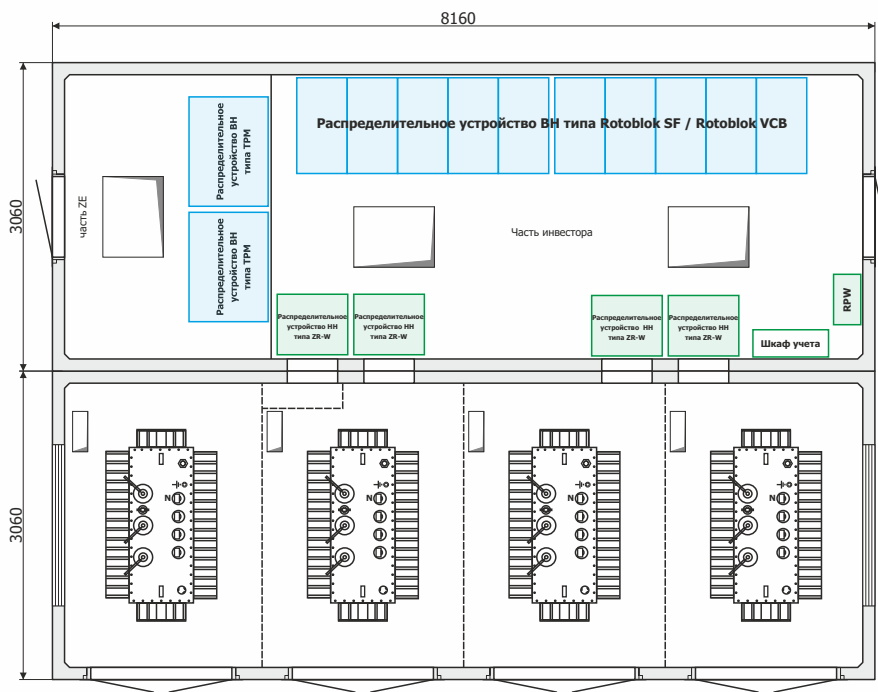

Двухэтажная подстанция типа MRw-bSP 20/2х2500-6

